

5. VOCs汚染水 浄化設備について

平成22年3月29日
第11回環境専門委員会


＜研究系排水設備 曝気槽＞



1. 方法 条件


- ①揚水仕込み（約 2.07m^3 ）
- ②排気ブロー、曝気ブロー能力：吐出量： $3.6\text{m}^3/\text{分}$ 、 $3.0\text{m}^3/\text{分}$
- ③曝気時間：9時間

2. テスト結果

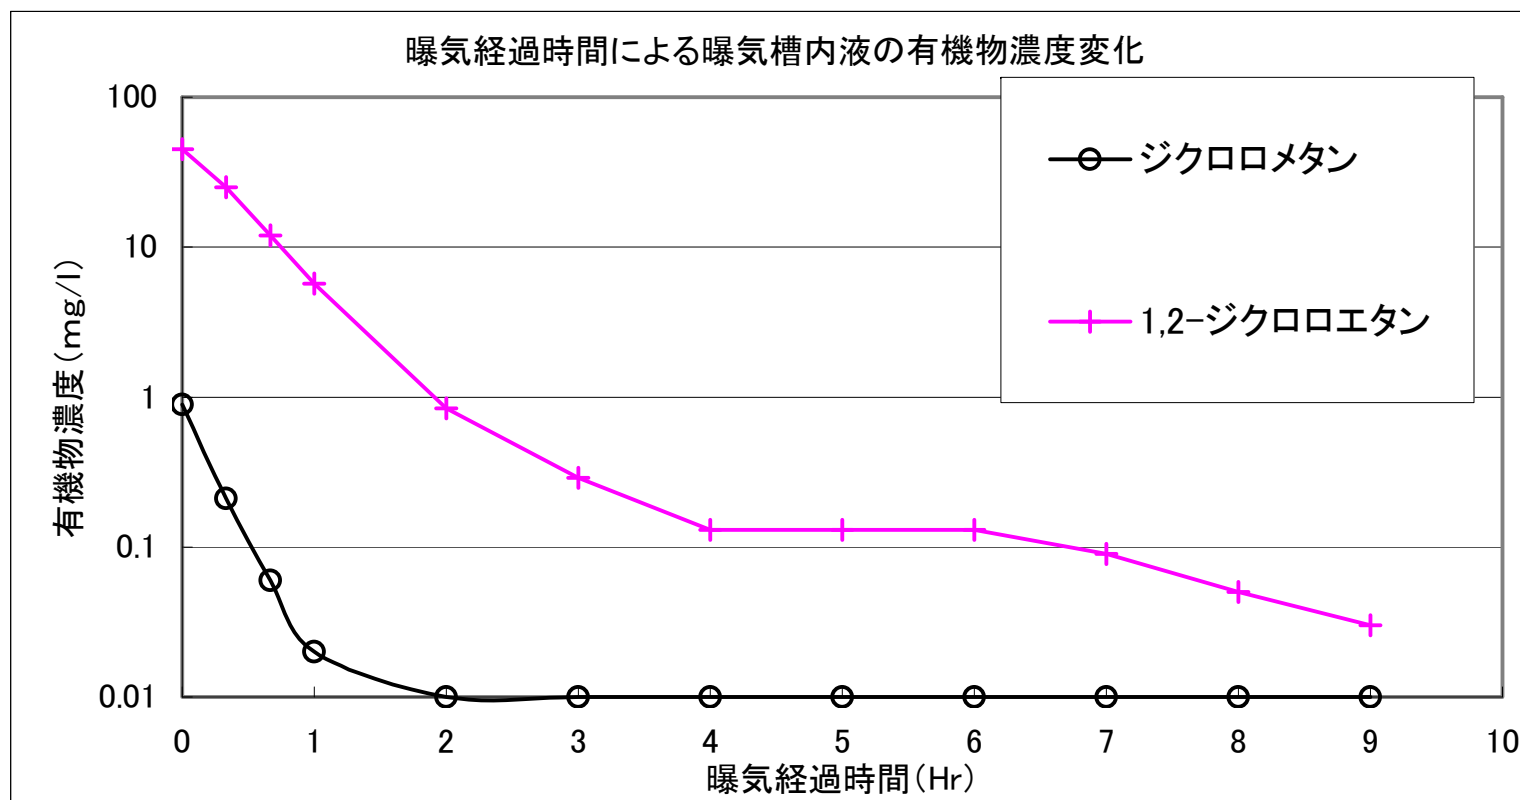

揚水処理設備フロー(概要)

トレンチ、ウエルポイントから揚水

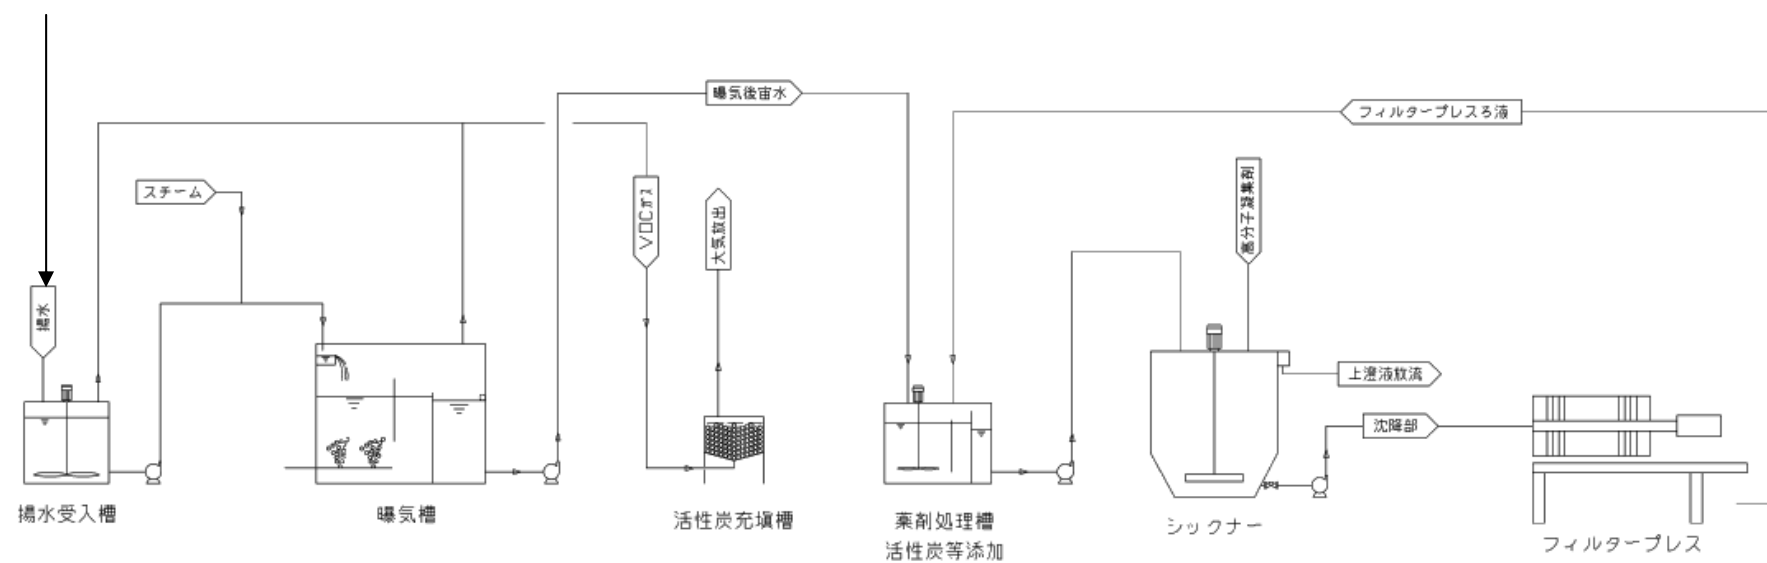

VOC処理工程

重金属類処理工程