


揚水処理施設の設備化検討



揚水浄化に係る室内試験等

- 試験揚水等の浄化処理テスト
pH調整及びフィックスオール(重金属不溶化材)による不溶化処理でヒ素濃度を環境基準以下に出来ることを確認した
(前回の環境専門委員会にて報告済み)
- パイロット工事に係る揚水の浄化テスト
フィックスオールによる不溶化処理のみでもヒ素濃度を環境基準以下に出来ることを確認した

想定処理フロー

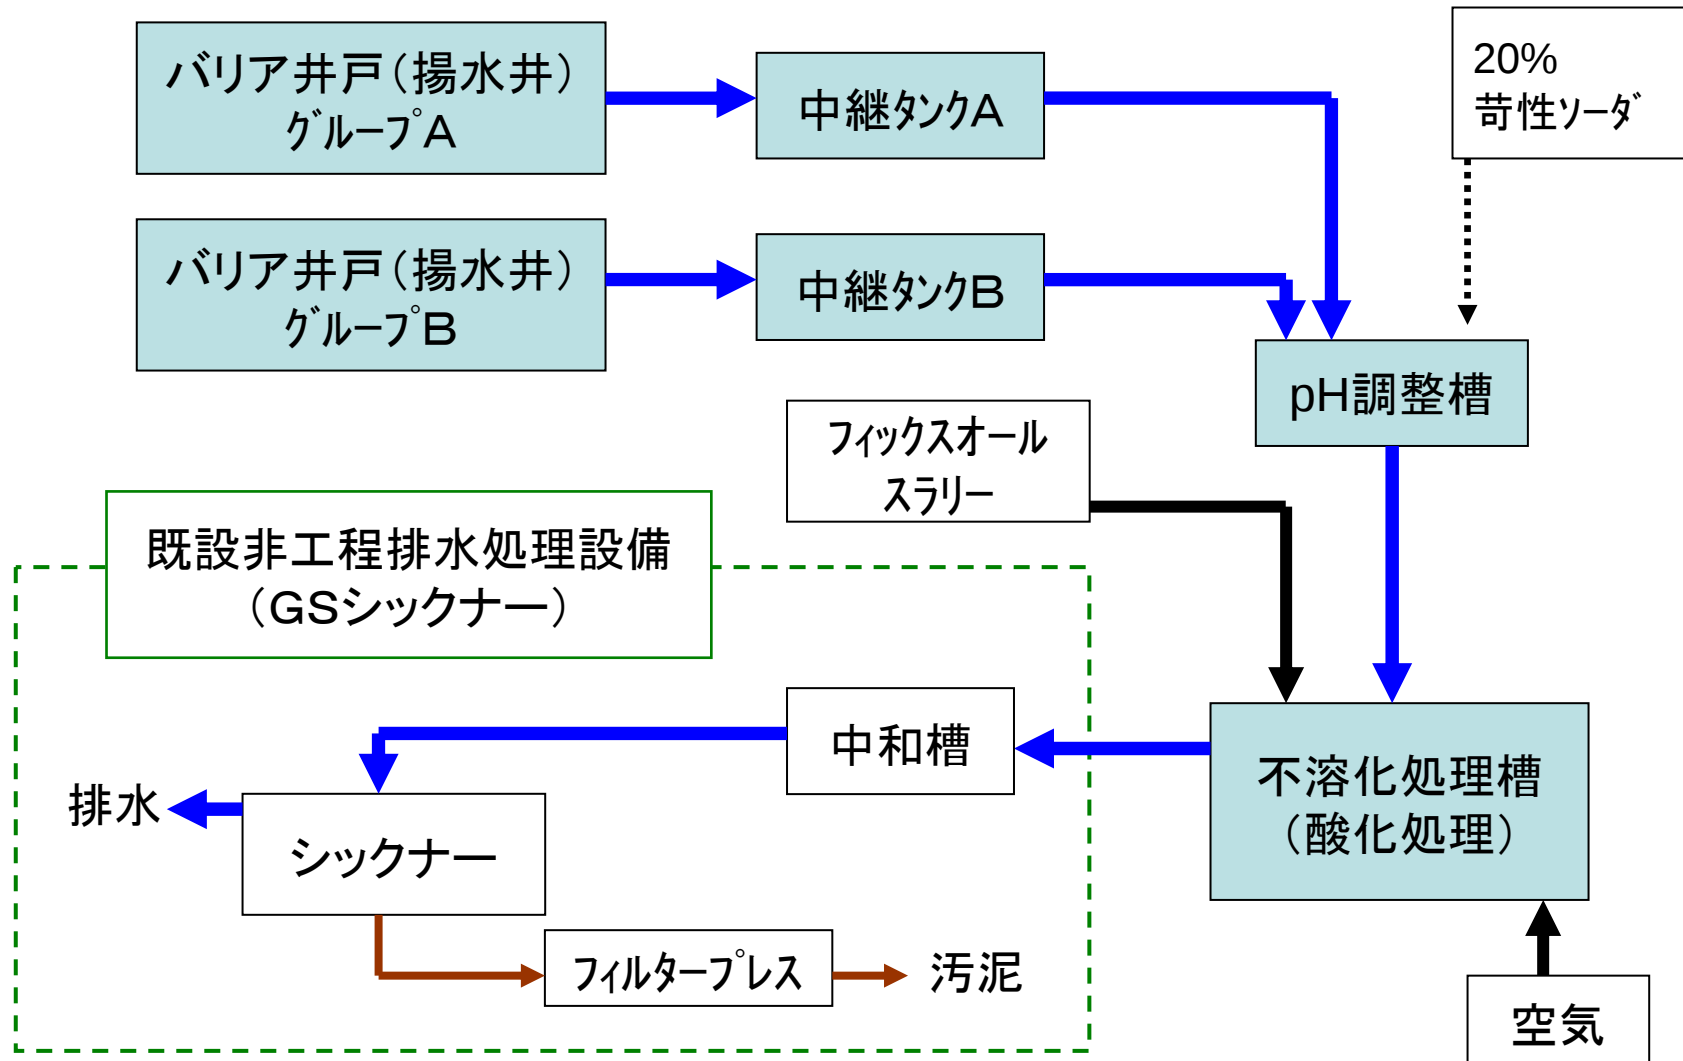

北西域バリア井戸揚水の処理設備化検討

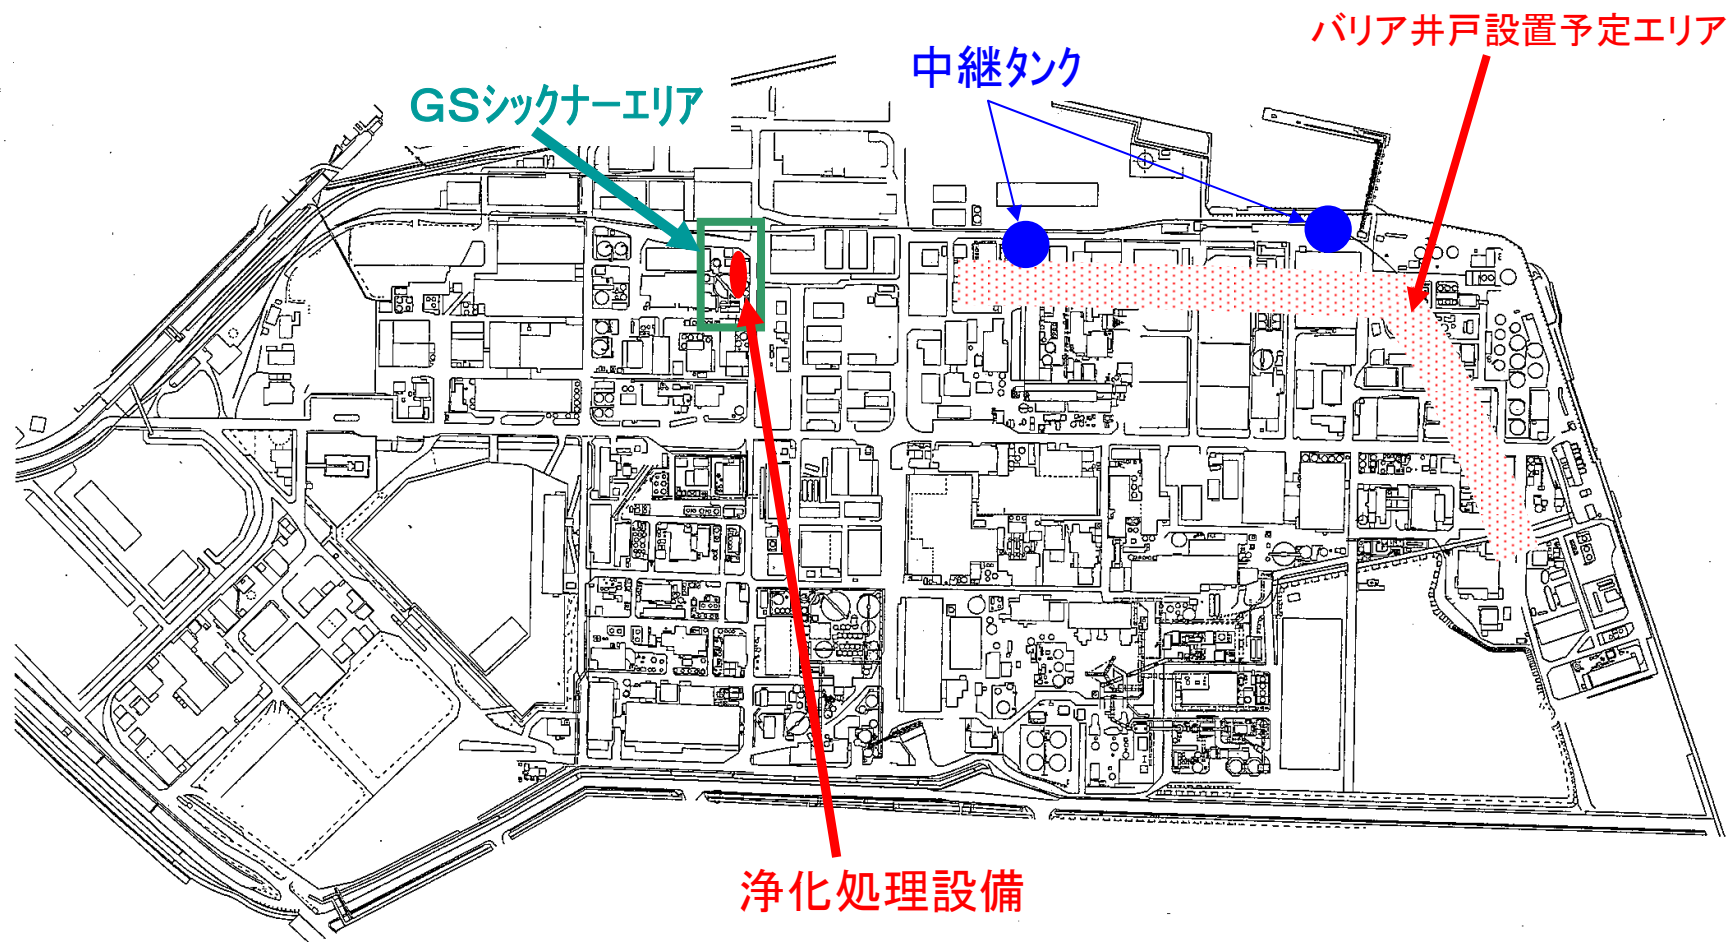

NO.	DATE	DESCRIPTION	DRWN	CHK'D	APP'D
1	02-10-24	T-330 運転	T.K.		
2	05-09-22	見直し	S.K.		

JOB NO.	REQ. NO.
ISK ISK ENGINEERING CORPORATION (ISHIHARA KANG KENGYO SHI KAIJIN) 石坂産業株式会社 四日市工場 殿 工場全体平面配置図 DATE 02-10-24 SCALE 1/2000 DRWN CHK'D APP'D 馬 山 DWG. NO.	